


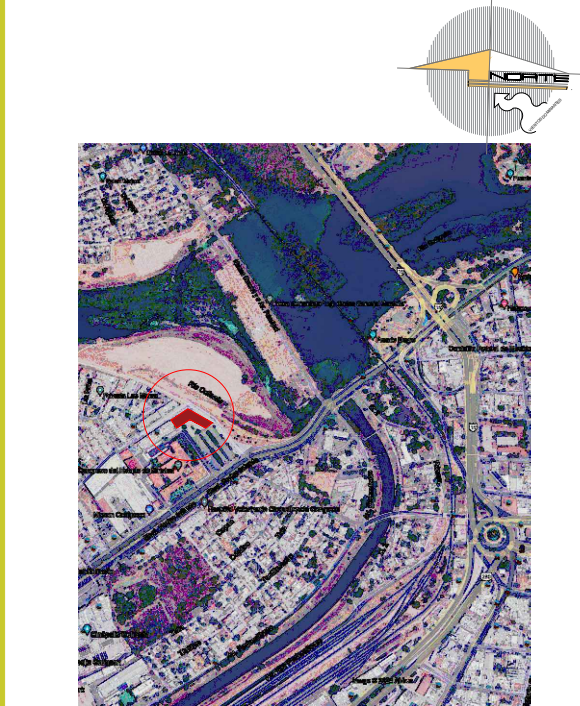

SIMBOLOGÍAS Y NOMENCLATURAS SISTEMA SANITARIO

—	TUBERÍA DE AGUAS SANITARIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADO
—	SERIE MÉTRICA 20 (ESPESA CAMPANA) EN 8"Ø
—	TUBERÍA DE AGUAS SANITARIAS DE PVC CÉDULA 40 DWV EN 6"Ø
—	TUBERÍA DE AGUAS SANITARIAS DE PVC CÉDULA 40 DWV EN 4"Ø
—	TUBERÍA DE AGUAS SANITARIAS DE PVC CÉDULA 40 DWV EN 3"Ø
—	TUBERÍA DE AGUAS SANITARIAS DE PVC CÉDULA 40 DWV EN 2"Ø
—	TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE PVC CÉDULA 40 DWV
—	DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
—	TUBERÍA DE PVC CÉDULA 40 DWV EN 3"Ø DRENAJE EQUIPOS A/A.
—	DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
—	TUBERÍA PARA DESCARGA SANITARIA EN EQUIPOS DE A/A.
—	EN PVC CÉDULA 40 DWV EN 2"Ø. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
—	TUBERÍA PARA DESCARGA SANITARIA EN EQUIPOS DE A/A.
—	EN PVC HERRALLUCO CÉDULA 40 EN 1 1/4"Ø. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.

●	COLADERA DE PISO
—	REGISTRO AGUAS NEGRAS
Y°X-X°	DIÁMETRO-PENDIENTE DE LA TUBERÍA
→	SENTIDO DEL FLUJO
PB	PLANTA BAJA
N1	NIVEL 1
PA	PLANTA AZOTEA
⊕	ABRABAZADERA TIPO PERA
⊙	ABRABAZADERA TIPO OMEGA
⊞	ABRABAZADERA TIPO UNICANAL

NPT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NFT	NIVEL FONDO DE TUBO. SE TOMA LA PARTE BAJA DEL TUBO
CP-P	CONEXIÓN DE COLADERA PARA REGADERA EN PISO
CP-P	CONEXIÓN DE COLADERA EN PISO
CWC-P	CONEXIÓN DE WC EN PISO
C-EQ-A/A	CONEXIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR)- DESCARGA SANITARIO EQUIPO (BOMBA ALTURA 30 CENTÍMETROS A 50 CENTÍMETROS)
A/A	AIRE ACONDICIONADO
EQ	EQUIPO
1"Ø	PULGADA Y DIÁMETRO
H	HOMBRES
M	MUJERES
L-P	LOSA Y PLAFÓN
TM-4"Ø	TAPÓN PARA MANTENIMIENTO 4"Ø DE SISTEMA SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES
TM-4"Ø	TAPÓN PARA MANTENIMIENTO 4"Ø DE SISTEMA SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES
TMC-3"Ø	TAPÓN PARA MANTENIMIENTO 3"Ø DE SISTEMA SANITARIO DRENAJE DE CONDENSADOS
TMC-2"Ø	TAPÓN PARA MANTENIMIENTO 2"Ø DE SISTEMA SANITARIO DRENAJE DE CONDENSADOS
TR-4"Ø	TAPÓN REGISTRO ROSCABLE 4"Ø EN PISO PARA SISTEMA SANITARIO
□	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EVAPORADOR TIPO CASSETTE, FANCOIL, DIVIDIDO O PAQUETE
CST	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CASSETTE
FC	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO FANCOIL
DV	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO (MANEJADORA)
PAQ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE

NOTA:
TODA LA RED SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES SERÁ ORIENTADA POR MEDIO DE TUBERÍAS PENDIENTES Y REGISTROS A RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL.

NOTA:
TODA LA RED SANITARIA Y VENTILACIÓN PARA DRENAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SE DISEÑA EN FORMA INDEPENDIENTE A RED SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES.

NOTA:
TODAS LAS TUBERÍAS EN LÍNEA HORIZONTAL PARA DESCARGA SANITARIA DE AGUAS NEGRAS, GRASES Y E.O. A/A, DEBEN DE CONTAR CON PENDIENTES EN TUBERÍAS DESDE MUEBLE A RED SANITARIA A LA CUAL SE DESCARGA, CON EL OBJETIVO DE DAR OPERACIÓN AL SISTEMA.

NOTA:
TODAS LAS TUBERÍAS EN LÍNEA HORIZONTAL PARA VENTILACIÓN SANITARIA, LAS CUALES ESTÉN AHOGADAS POR PISO, MUROS O SOPORTADAS POR LOSAS, DEBEN DE TENER UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 0.5% DIRIGIDA HACIA EL MUEBLE O RED SANITARIA, CON EL OBJETIVO DE QUE EL AGUA NO SE QUEDE EN LAS TUBERÍAS OCASIONANDO DEFICIENCIA.

NOTA:
TODAS LAS DESCARGAS SANITARIAS EN LAVABOS, TARJAS, COLADERAS, ETC., DEBEN DE CONTAR CON TRAMPA DE AGUA, DESPUÉS DE LOS PLAFONES O VISIBLES AL INTERIOR DEL EDIFICIO, DEBE ESTAR FORRADA CON ARMAFLEX 3/4"Ø, ESPESOR, PARA EVITAR QUE LA TUBERÍA SUENE AGUA Y PUEDE DARNAR ALGUN OBJETO AL INTERIOR.

NOTA:
TODA LA RED SANITARIA PARA DESCARGA DE CONDENSADOS (EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO) LA CUAL ESTE SOPORTADA ENTRE LOSAS Y PLAFONES O VISIBLES AL INTERIOR DEL EDIFICIO, DEBE ESTAR FORRADA CON ARMAFLEX 3/4"Ø, ESPESOR, PARA EVITAR QUE LA TUBERÍA SUENE AGUA Y PUEDE DARNAR ALGUN OBJETO AL INTERIOR.