



1 SANITARIO PLANTA AZOTEA GENERAL - RED

SIMBOLOGÍAS Y NOMENCLATURAS SISTEMA SANITARIO	
	TUBERÍA DE AGUAS SANITARIAS DE PVC PARA ACANTILLADO SERIE METRICA 20 (ESPIGA-CAMPANA) EN Ø90
	TUBERÍA DE AGUAS SANITARIAS DE PVC CÉDULA 40 DWV EN Ø90
	TUBERÍA DE AGUAS SANITARIAS DE PVC CÉDULA 40 DWV EN Ø70
	TUBERÍA DE AGUAS SANITARIAS DE PVC CÉDULA 40 DWV EN Ø30
	TUBERÍA DE AGUAS SANITARIAS DE PVC CÉDULA 40 DWV EN Ø20
	TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE PVC CÉDULA 40 DWV DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
	TUBERÍA DE PVC CÉDULA 40 DWV EN Ø30 DRENAJE EQUIPOS A/A. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
	TUBERÍA PARA DESCARGA SANITARIA EN EQUIPOS DE A/A EN PVC CÉDULA 40 DWV EN Ø20. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
	TUBERÍA PARA DESCARGA SANITARIA EN EQUIPOS DE A/A EN PVC HIRÁULICO CÉDULA 40 EN 1"1/8. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
T.A.N.	TUBO PVC DWV CÉDULA 40 DE AGUAS NEGRAS. DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
T.A.N-P	TUBO PVC DWV CÉDULA 40 DE AGUAS NEGRAS AHOGADO POR MURO. DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
T.A.N-AM	TUBO PVC DWV CÉDULA 40 DE AGUAS NEGRAS AHOGADO POR MURO. DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
T.A.N-SL	TUBO PVC DWV CÉDULA 40 DE AGUAS NEGRAS SOPORTADO POR LOSA. DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
T.A.N-S-LP	TUBO PVC DWV CÉDULA 40 DE AGUAS NEGRAS SOPORTADO POR LOSA. DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
T.B.T.A.N	BAJA TUBO DE PVC DWV CÉDULA 40 DE AGUAS NEGRAS AHOGADO POR MURO. DIÁMETRO INDICADO PULGADAS.
T.B.T.A.N-SM	BAJA TUBO DE PVC DWV CÉDULA 40 DE AGUAS NEGRAS AHOGADO POR MURO. DIÁMETRO INDICADO PULGADAS.
T.B.T.A.N-SMO	BAJA TUBO DE PVC DWV CÉDULA 40 DE AGUAS NEGRAS AHOGADO POR MURO. DIÁMETRO INDICADO PULGADAS.
T.V-AM	TUBO PVC DWV CÉDULA 40 PARA VENTILACIÓN AHOGADO POR MURO. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
T.V-P	TUBO PVC DWV CÉDULA 40 PARA VENTILACIÓN AHOGADO POR MURO. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
T.V-SL	TUBO PVC DWV CÉDULA 40 PARA VENTILACIÓN SOPORTADA POR LOSA. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
T.V-S-LP	TUBO PVC DWV CÉDULA 40 PARA VENTILACIÓN SOPORTADA POR LOSA. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
T.V-AM	SUBE TUBO PVC DWV CÉDULA 40 PARA VENTILACIÓN AHOGADO POR MURO. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
T.V-SMO	SUBE TUBO PVC DWV CÉDULA 40 PARA VENTILACIÓN SOPORTADA POR MURO. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS (CAJILLO). DIÁMETRO INDICADO PULGADAS.
T.B.-D.AA	BAJA TUBO PVC DWV Ø HIRÁULICO CÉD. 40. PARA DESCARGA SANITARIA EN EQUIPO DE A/A. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
T.B.-D.A.N	BAJA TUBO PVC DWV Ø HIRÁULICO CÉD. 40. AHOGADO POR MURO PARA DESCARGA SANITARIA EN EQUIPO DE A/A. DIÁMETRO INDICADO EN PULGADAS.
V.T.-D.A.N	VIENE TUBO PVC DWV Ø HIRÁULICO CÉD. 40. AHOGADO POR MURO PARA DESCARGA SANITARIA EN EQUIPO DE A/A. DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
V.T.-D.A.N-AM	VIENE TUBO PVC DWV Ø HIRÁULICO CÉD. 40. AHOGADO POR MURO PARA DESCARGA SANITARIA EN EQUIPO DE A/A. DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
V.T.-D.A.N-SL	VIENE TUBO PVC DWV Ø HIRÁULICO CÉD. 40. SOPORTADA POR LOSA Y AISLADA TÉRMICAMENTE CON ARMATEX 3/4". DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
V.T.-D.A.N-S-LP	VIENE TUBO PVC DWV Ø HIRÁULICO CÉD. 40. SOPORTADA POR LOSA Y AISLADA TÉRMICAMENTE CON ARMATEX 3/4". DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
V.T.-D.A.N-SL-E	VIENE TUBO PVC DWV Ø HIRÁULICO CÉD. 40. SOPORTADA POR LOSA ENTUBADA EN EQUIPO DE A/A. DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
V.T.-D.A.N-P	VIENE TUBO PVC DWV Ø HIRÁULICO CÉD. 40. AHOGADO POR MURO PARA DESCARGA SANITARIA EN EQUIPO DE A/A. DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
T.B.T.-D.A.N-SMO	BAJA TUBO PVC DWV Ø HIRÁULICO CÉD. 40. SOPORTADA POR MURO PARA DESCARGA SANITARIA EN EQUIPO DE A/A. DIÁMETRO Y PENDIENTE INDICADO EN PULGADAS Y PORCIENTO.
	COLADERA DE PISO
	REGISTRO AGUAS NEGRAS
X-X'-X-X'	DIÁMETRO-PENDIENTE DE LA TUBERÍA
	SENTIDO DEL FLUJO
PL PLANTA BAJA	C A ABRAZADERA TIPO PARE
PL PLANTA 1	C ABRAZADERA TIPO OMEGA
PL PLANTA AZOTEA	C ABRAZADERA TIPO UNCINAL.
NFT	NIVEL DE PISO TERMINADO
NFT	NIVEL FONDO DE TUBO. SE TOMA LA PARTE BAJA DEL TUBO
CR-PI	CONEXIÓN DE COLADERA PARA REGADORA EN PISO
CR-PI	CONEXIÓN DE TUBO PARA REGADORA EN PISO
CW-PI	CONEXIÓN DE WC EN PISO
C-EO-A	CONEXIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (BOMBAS/UNITS) - DESCARGA SANITARIO EQUIPO (BOMBA ALTURA 30 CENTÍMETROS A 50 CENTÍMETROS)
A/A	EQUIPO ACONDICIONADO
Ø	PULGADA Y DIÁMETRO
H	HOMBRES
M	MUJERES
L-P	LOSA Y PLAFÓN
TM-Ø	TAPÓN PARA MANTENIMIENTO Ø90 DE SISTEMA SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES
TM-Ø	TAPÓN PARA MANTENIMIENTO Ø70 DE SISTEMA SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES
TM-Ø3/8	TAPÓN PARA MANTENIMIENTO 3/8" DE SISTEMA SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES
TM-Ø1/2	TAPÓN PARA MANTENIMIENTO 1/2" DE SISTEMA SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES
TR-Ø	TAPÓN REGISTRO ROSCABLE Ø70 EN PISO PARA SISTEMA SANITARIO
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EVAPORADOR CASSETTE, FANCOIL, DIVIDIDO O PAQUETE.
CST	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CASSETTE
FO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO FANCOIL A/A
PAQ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO (MANEJADOR) A/A
PAQ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE
NOTA:	
NOTA:	TOA LA RED SANITARIA Y AGUAS RESIDUALES SEAN DIRIGIDA POR MEDIO DE TUBERÍAS (PENDIENTES) Y REGISTROS A REDE DE ACANTILLADO MUNICIPAL.
NOTA:	TOA LA RED SANITARIA Y VENTILACIÓN PARA DRENAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SE DISEÑA EN FORMA INDEPENDIENTE A RED SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES.
NOTA:	DESCARGA DIRIGIDA A REGISTRO CON TRAMPA DE AGUA.
NOTA:	
NOTA:	TOA LAS TUBERÍAS EN LÍNEA HORIZONTAL PARA DESCARGA SANITARIA DE AGUAS NEGRAS, GRÍSES Y E.O. A/A. DEBEN DE CONTAR CON PENDIENTES EN TUBERÍAS DESDE MOBILIAR A RED SANITARIA A LA CUAL SE DESCARGA, CON EL OBJETIVO DE DAR OPERACIÓN AL SISTEMA.
NOTA:	TOA LAS TUBERÍAS EN LÍNEA HORIZONTAL PARA VENTILACIÓN SANITARIA, LAS CUALES ESTÉN AHOGADAS POR PISO, MUROS O SOPORTADAS POR LOSAS. DEBEN DE TENER PENDIENTE HACIA EL Ø90 ORIGINADO HACIA LA MUJERIE O RED SANITARIA, CON EL OBJETIVO DE QUE EL AGUA NO SE QUEDE EN LAS TUBERÍAS OCASIONANDO DEFECIENCIA.
NOTA:	TOA LAS DESCARGAS SANITARIAS EN LAVABOS, TALLAS, COLADERAS, ETC., DEBEN DE CONTAR CON TRAMPA DE AGUA (CESPO).
NOTA:	TOA LAS DESCARGAS SANITARIAS EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEBEN DE CONTAR CON TRAMPA DE AGUA.
NOTA:	TOA LAS COLADERAS SANITARIAS DEBEN DE CONTAR CON TRAMPA DE AGUA INTEGRADA.
NOTA:	TOA LA RED SANITARIA PARA DESCARGA DE CONDENSADOS (EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO) EN CUALQUIERA DE LAS Opciones DE DRENAJE, DEBEN DE SER VISIBLES AL INTERIOR DEL EDIFICIO, DEBE ESTAR SUJETA CON ARMATEX 3/4" ESPESOR, PARA EVITAR QUE LA TUBERÍA SE AGRADE Y PUEDA DERRAMAR ALGUN EQUIPO.

AMPLIACIÓN DE EDIFICIO

**AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE
SINALOA**

Auditoría Superior del Estado
SINALOA

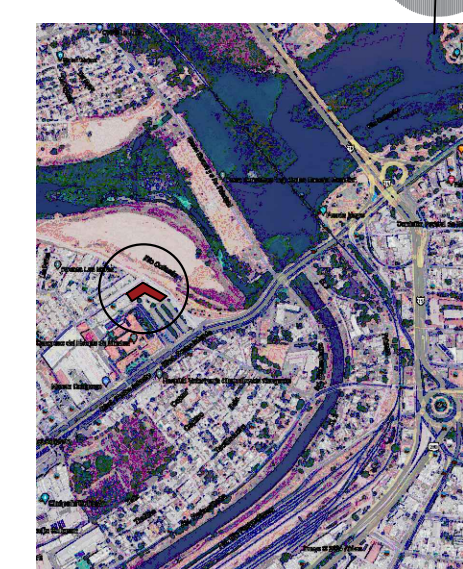

Simbologia

[illegible]

MIGUEL ANTONIO ARIZA HERNANDEZ
a r q u i t e c t o
Calle Loreto No. 5392 Fracc. Stanza Toscana
Culiacán, Sinaloa

Contenido:
PROYECTO INSTALACIÓN SANITARIO

Superficie de Terreno:	No. del Plano
------------------------	---------------

Superficie de Ampliación:
2.943,14 m²

Escala:

1:200

Acotaciones:
metros

Each day

23 de Diciembre de 2023

arizaarquitectos2020@outlook.com