


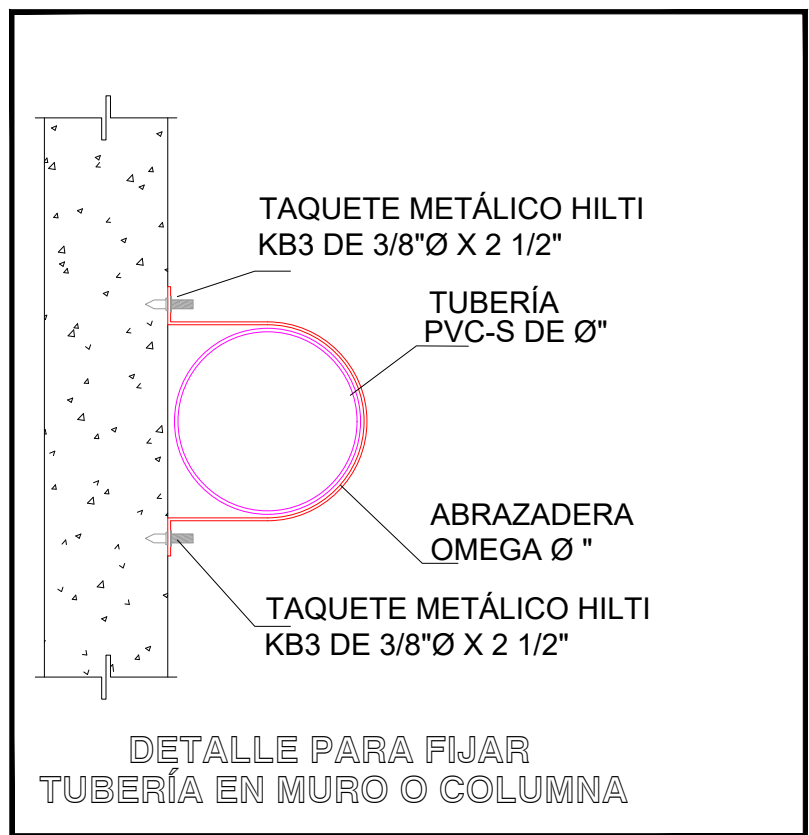
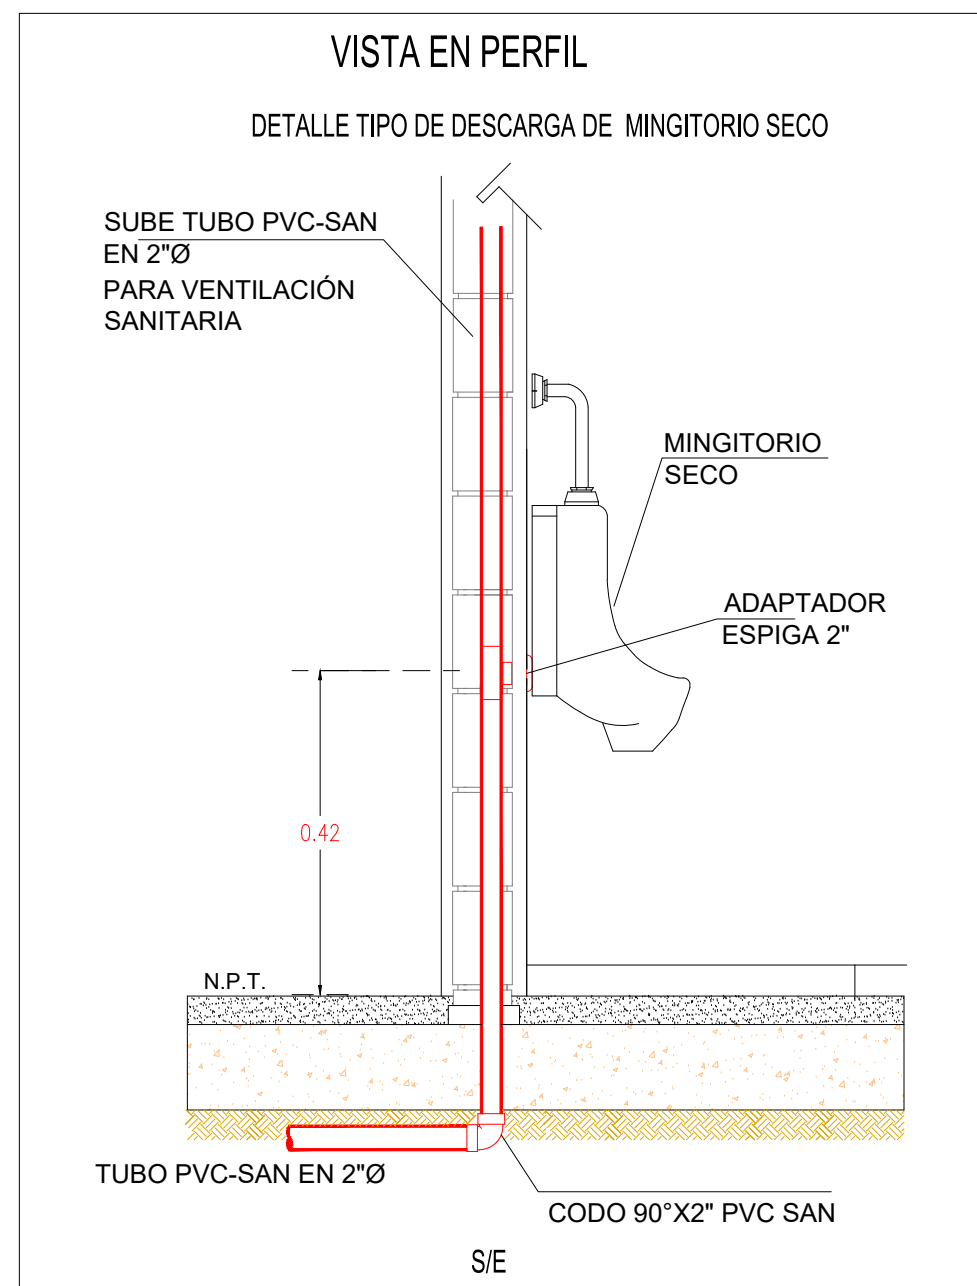
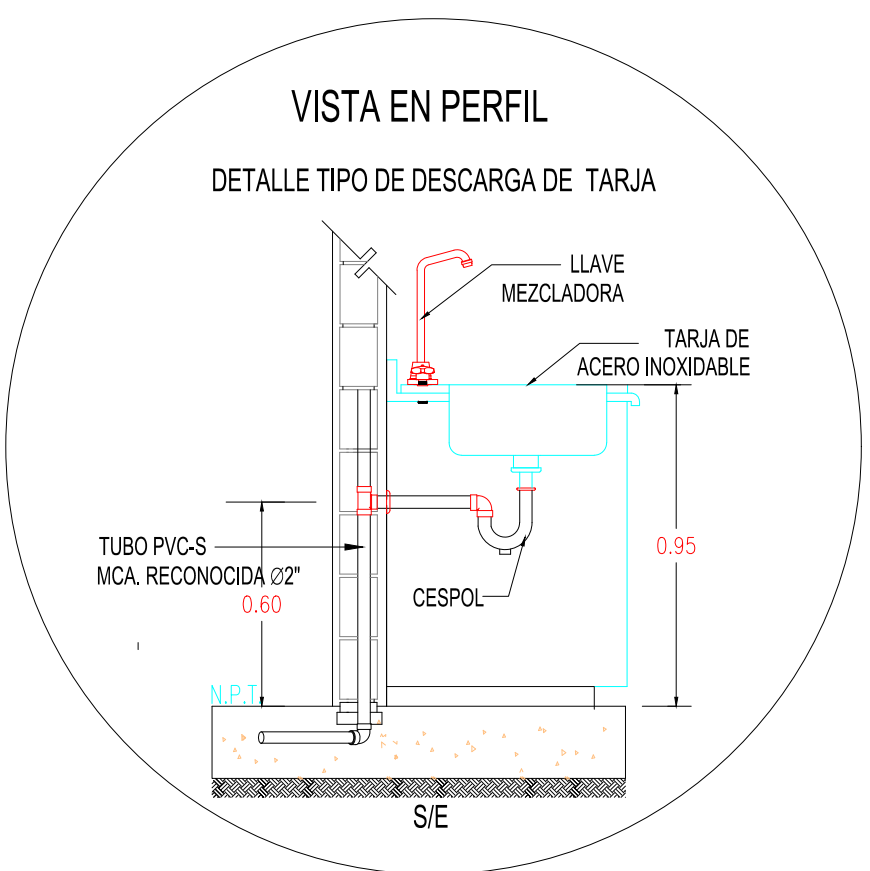
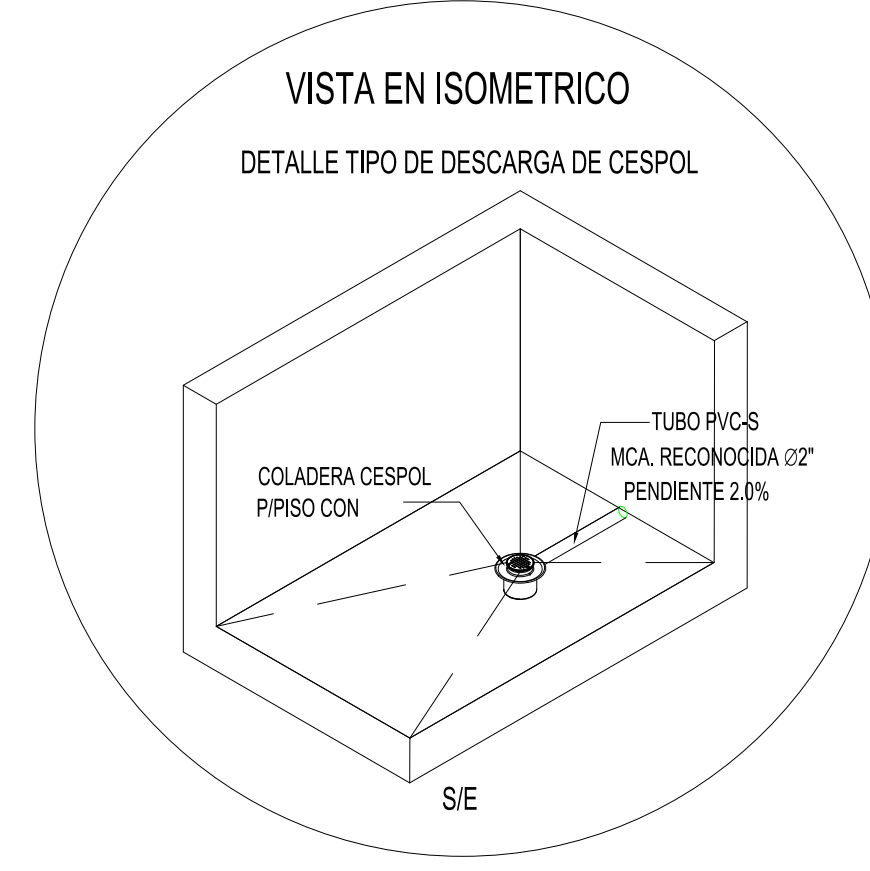
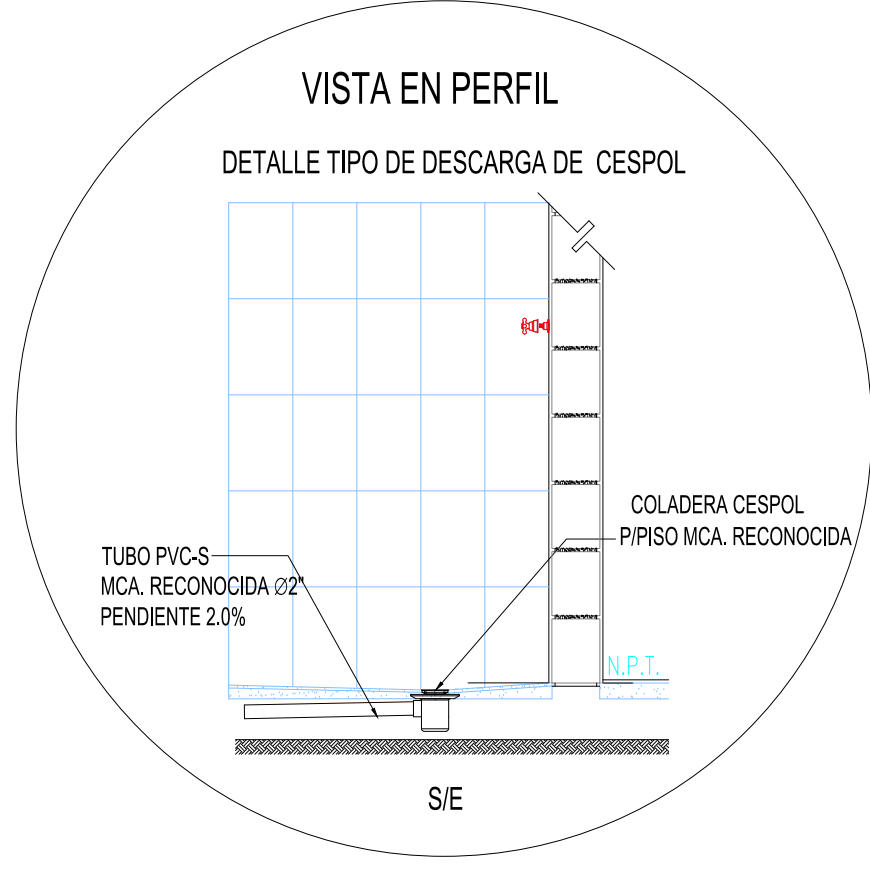
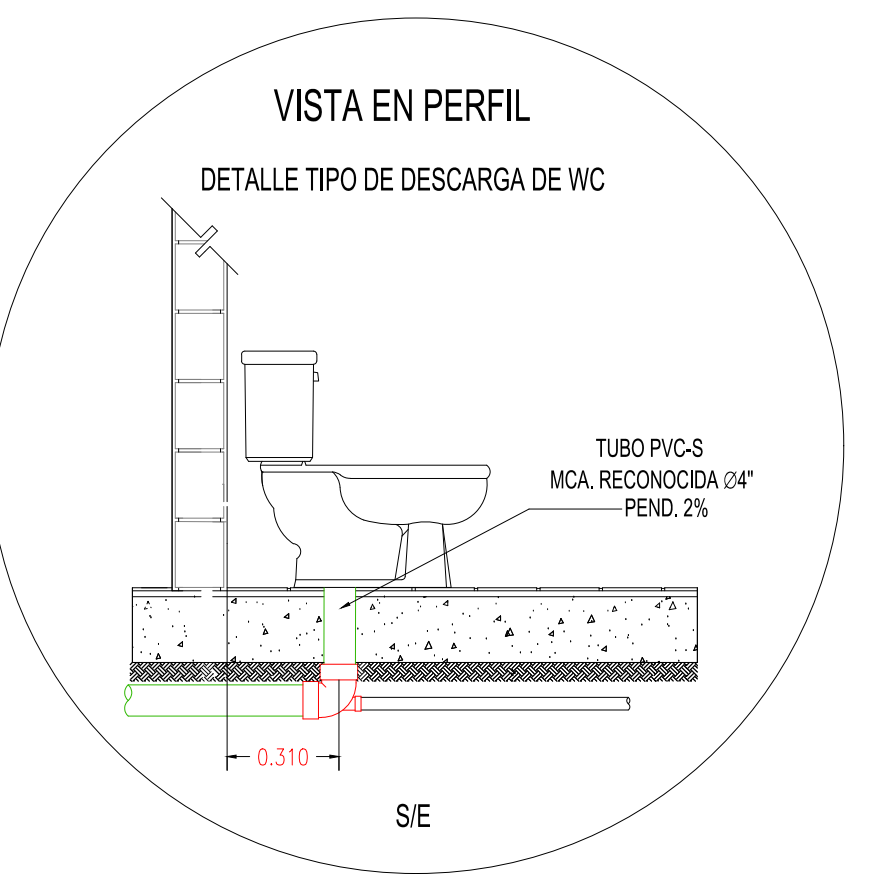
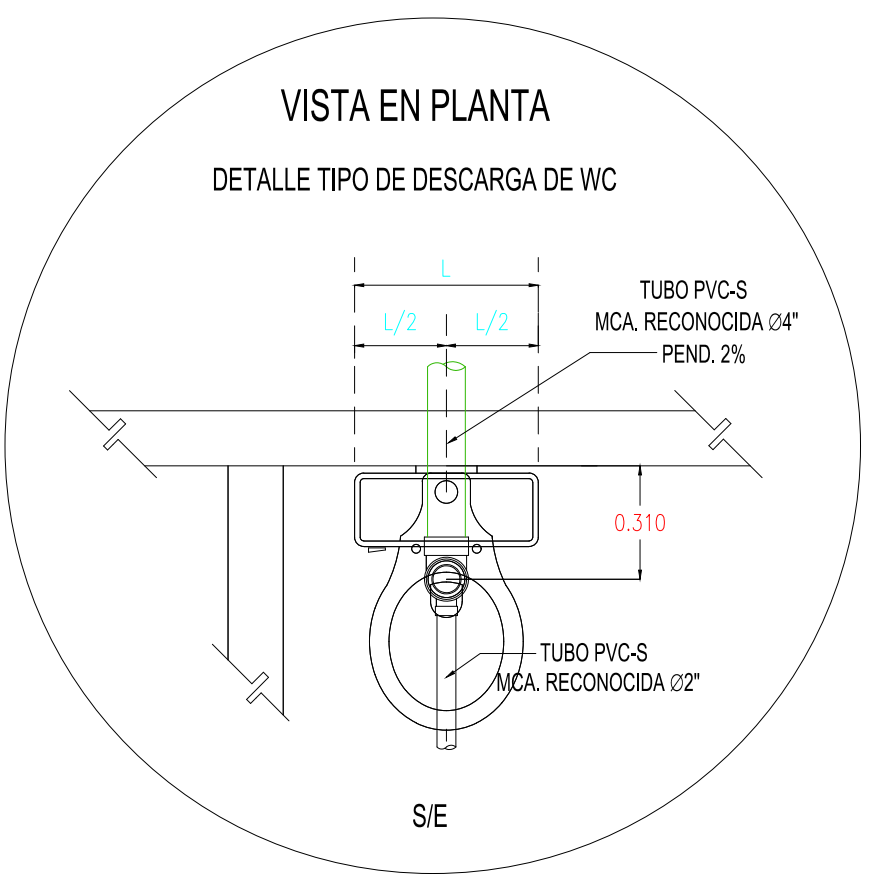
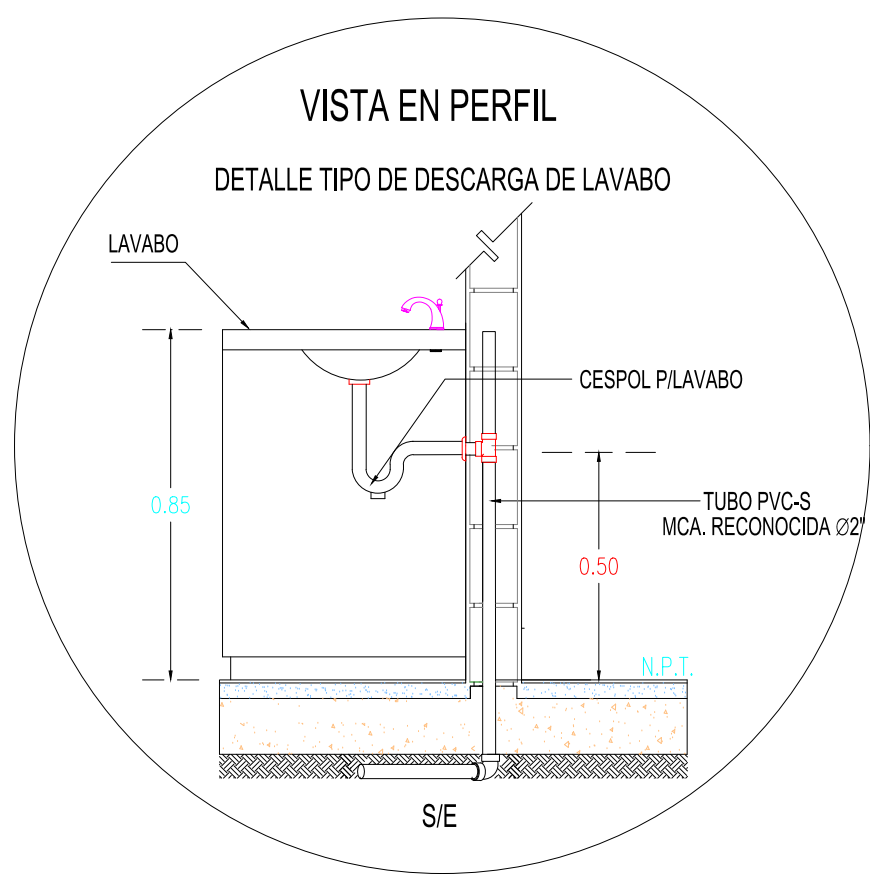
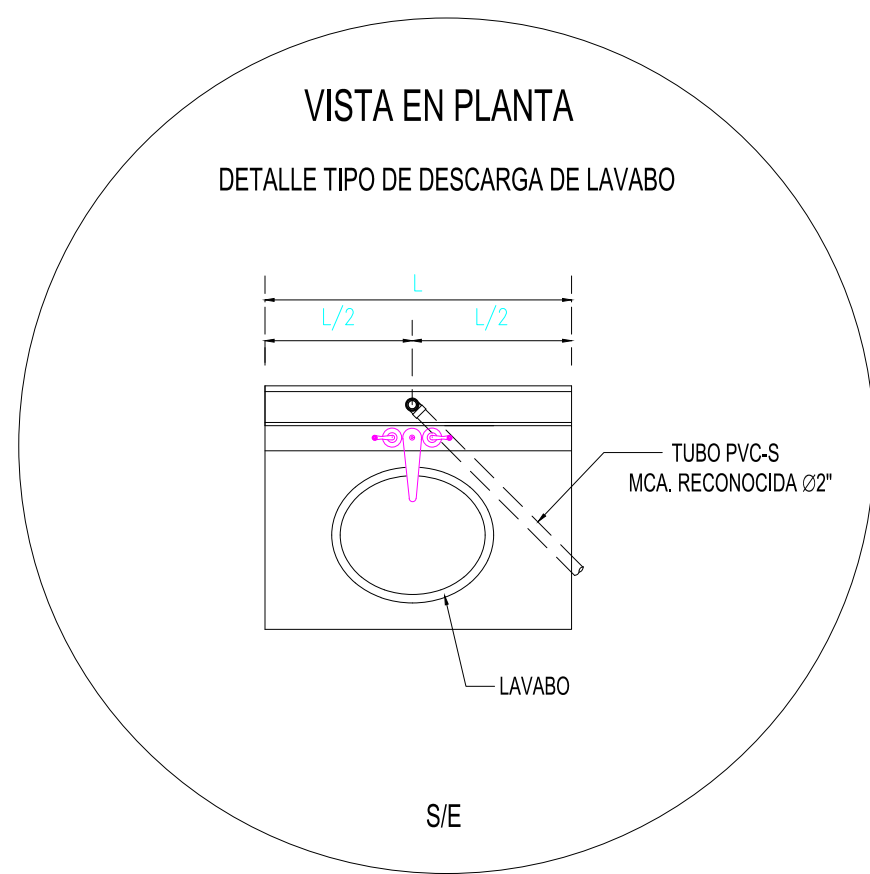
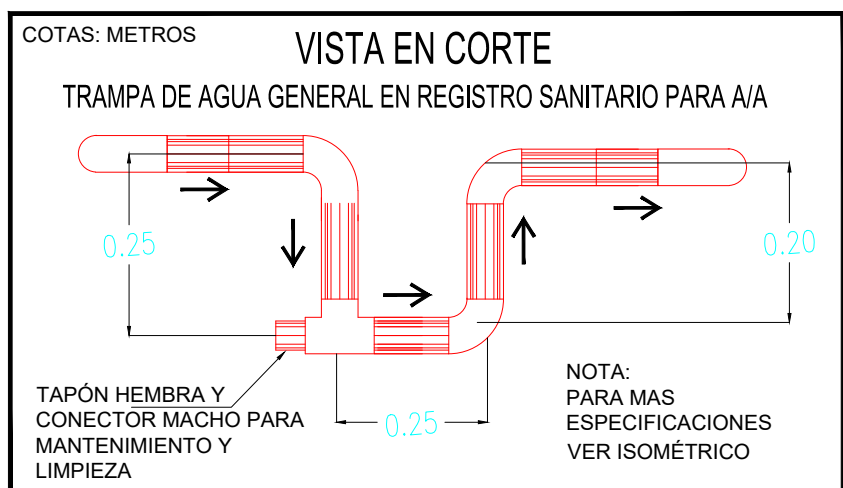
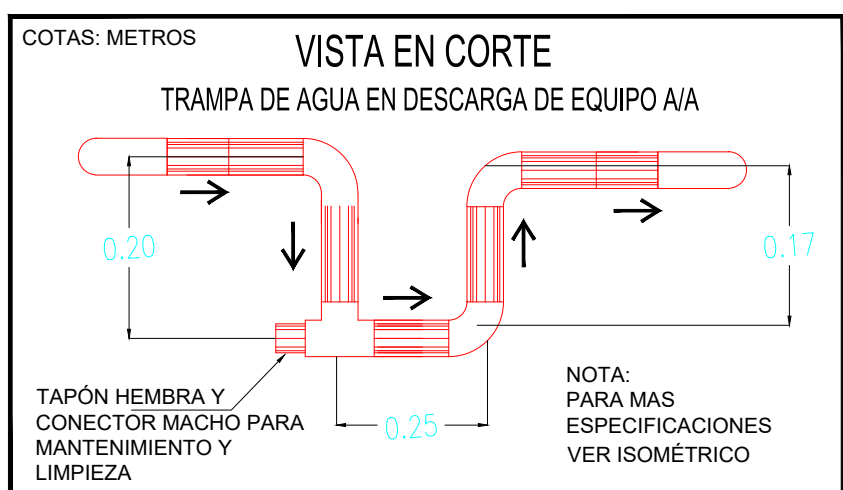
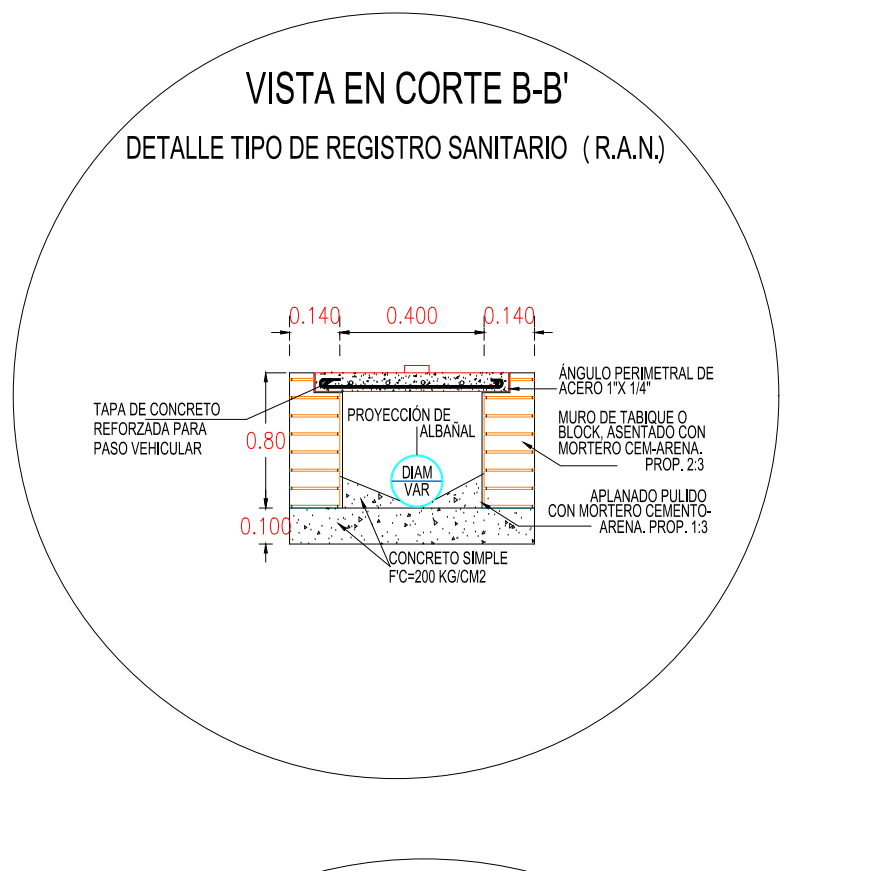
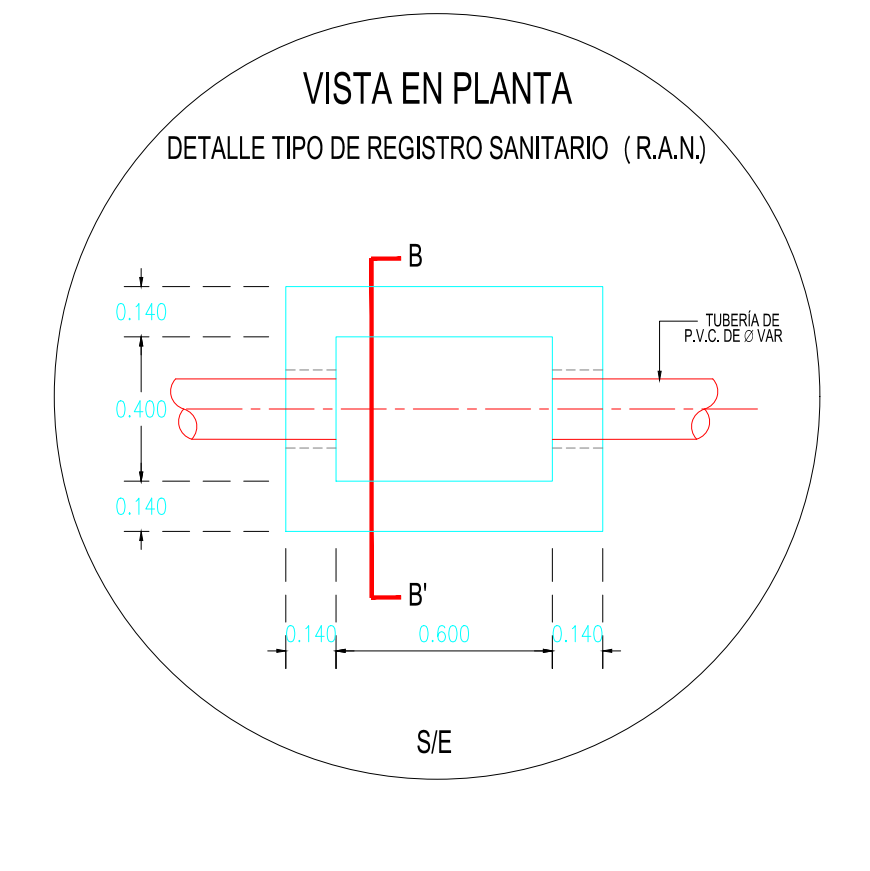


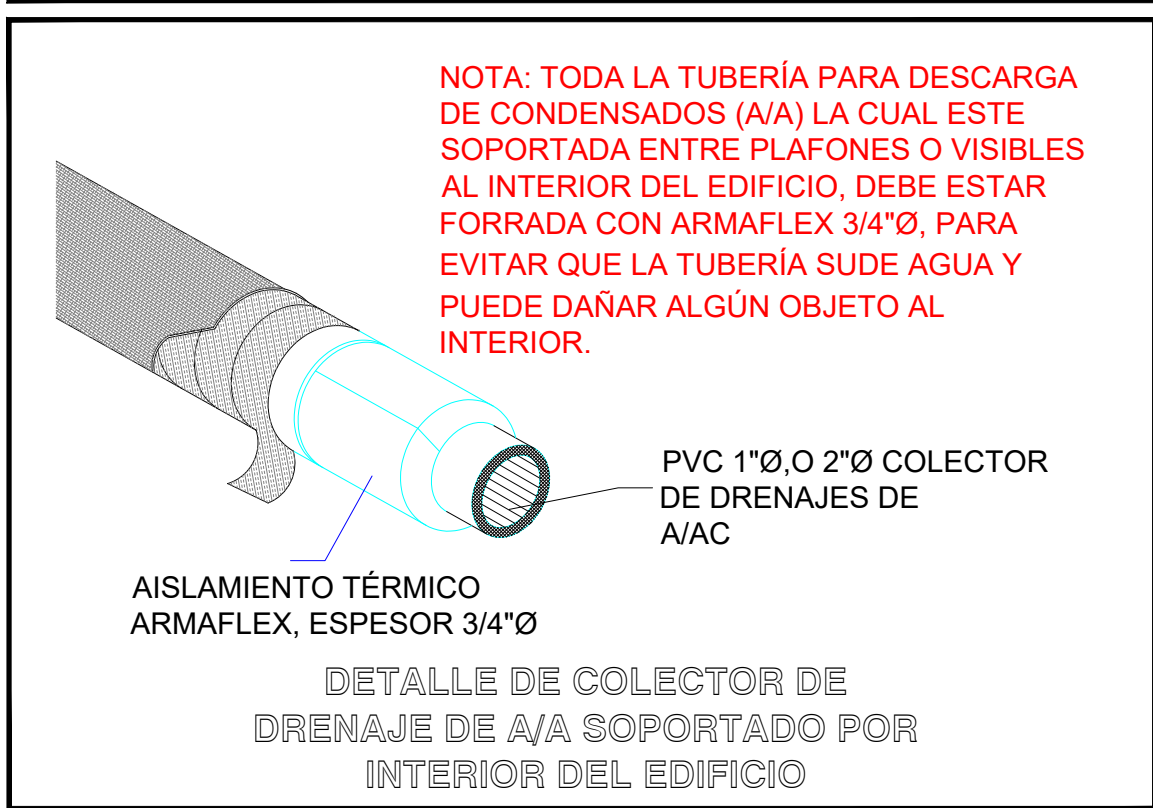

NOTA: LA
SOPORTERÍA
HORIZONTAL Y
VERTICAL
DEBERÁ ESTAR
FIJADA A CADA
1.5 METROS
COMO MÍNIMO,
YA SEA
CUALQUIER
DIÁMETRO DE
TUBERÍA.

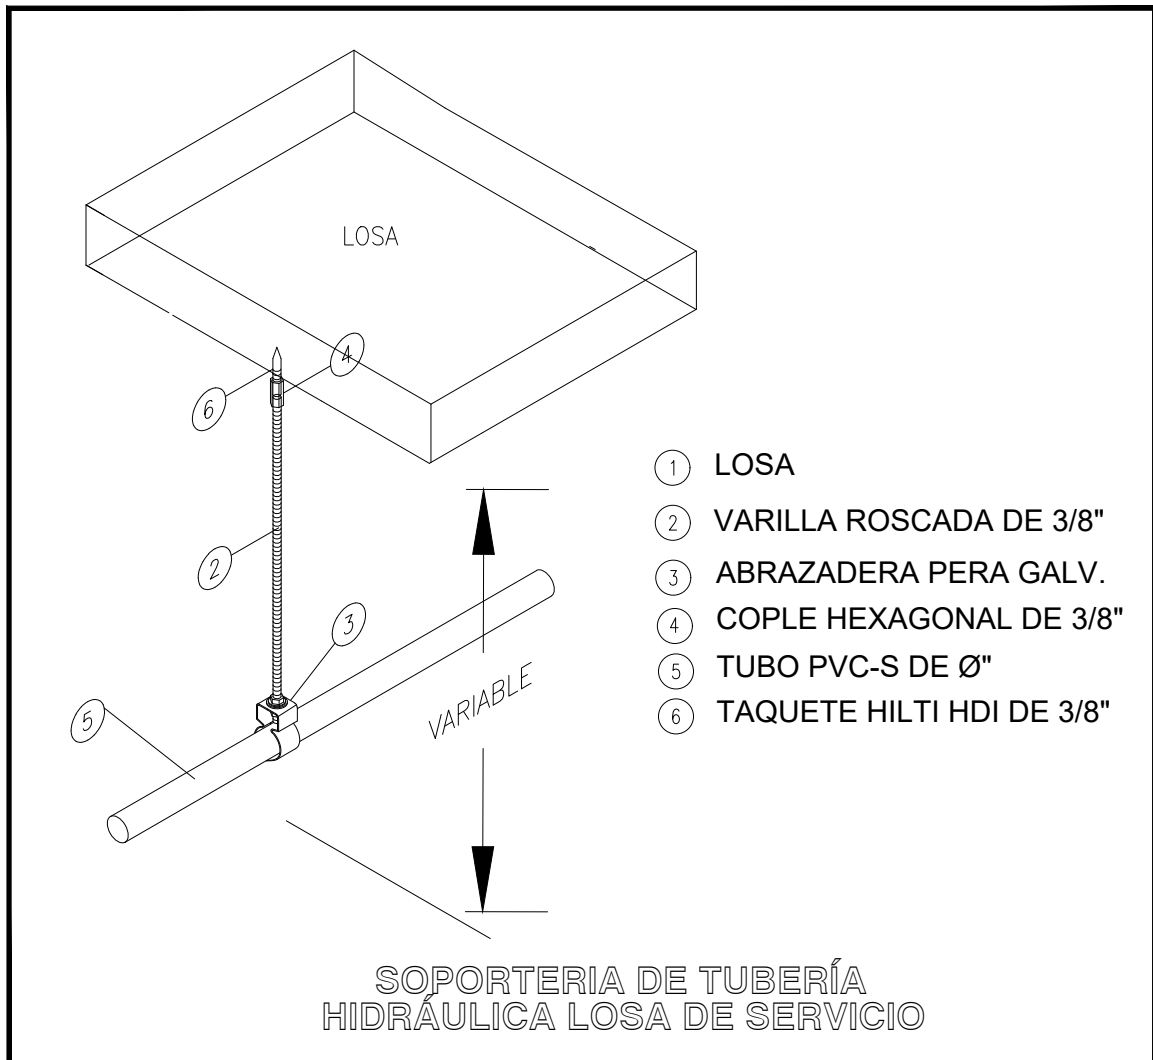

- 1 LAVABO h= N.P.T. + 0.50 mts.
- 2 SANITARIO h= N.P.T. + 0.00 mts. (LÍMITE SUPERIOR DE LA PIEZA)
- 3 CESPOL BOTE h= N.P.T. + 0.00 mts. (LÍMITE SUPERIOR DE LA PIEZA)
- 4 TARJA h= N.P.T. + 0.60 mts.
- 5 MINGITORIO h= N.P.T. + 0.42 mts.

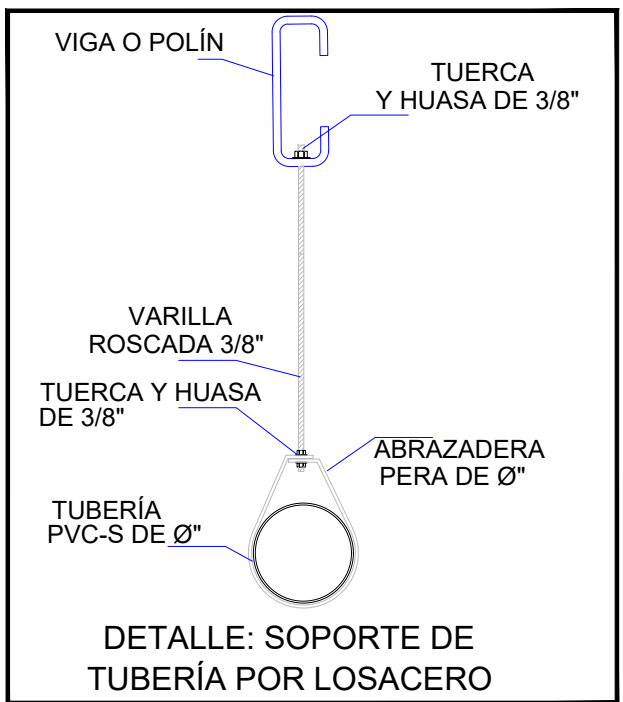

NOTA: SE DEBE DE COLOCAR SOPORTES EN:
*CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN.
*CAMBIOS DE NIVEL.
*CONEXIONES COMO CODOS, TEE, CONECTORES.

NOTAS IMPORTANTES:
PARA MAS INFORMACIÓN REFERENTE A LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y EQUIPOS, VER FICHAS TÉCNICAS Y MANUALES DE INSTALACIÓN DE LOS PROVEEDORES.

